



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2018081801001290

认证委托人: 北京核中警消防技术有限责任公司

地址: 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号9幢2层201

生产者: 北京核中警消防技术有限责任公司(H000012)

地址: 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号9幢2层201

生产企业: 北京核中警消防技术有限责任公司

地址: 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号9幢2层201

产品名称: 输入/输出模块

认证单元: HJ9508A

内含: HJ9508A(主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-15: 2019

产品认证基本模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

产品标准: GB 16806-2006

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-15: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2019-08-09

发(换)证日期: 2019年08月09日 有效期至: 2024年08月08日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077
<http://www.cccf.net.cn>

No Dz201201882



2011000170Z



(2011)国认监认字(001)号



检测
CNAS L0259

检 验 报 告

申请单位名称 北京核中警消防技术有限责任公司

产品型号名称 HJ9508A 型输入/输出模块

检 验 类 别 型 式 试 验

国家消防电子产品质量监督检验中心

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

№Dz201201882

共 6 页 第 6 页


射频场感应的传导骚扰抗扰度试验测试场地、仪器设备及布置示意图

1、测试场地：电磁屏蔽室


2、仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	2023B	合格
功率放大器	CBA9450	合格
电磁注入钳	KEMZ801	合格
耦合去耦网络	CDN M016	合格

3、受试设备连接图：

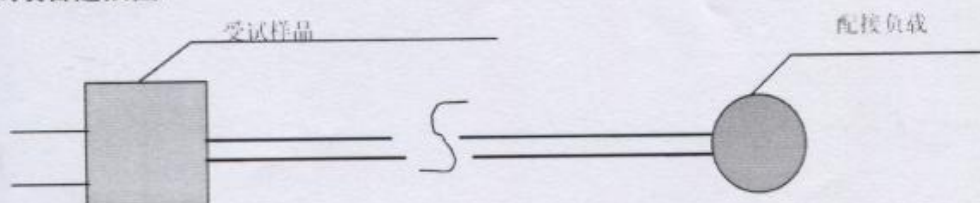

4、试验布置示意图：

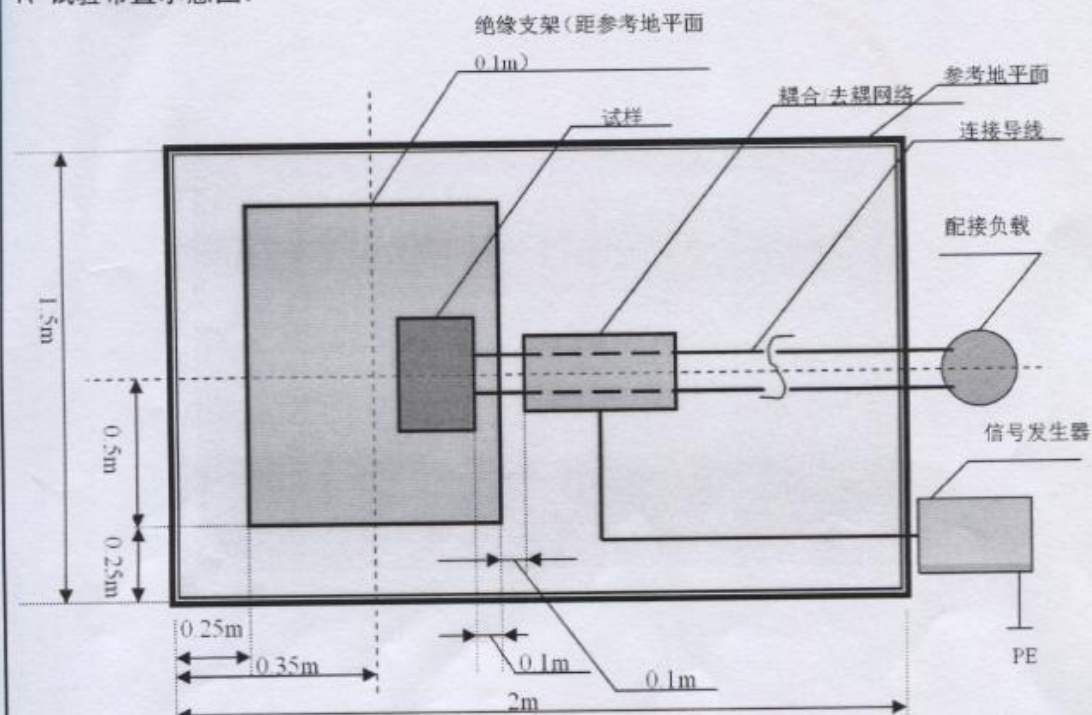

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

NoDz201201882

共 6 页 第 1 页

产品名称	输入/输出模块	型 号	HJ9508A		
申请单位	北京核中警消防技术有限责任公司	检验类别	型式试验		
制 造 商	北京核中警消防技术有限责任公司	生产日期	2012 年 6 月		
生产企业	北京核中警消防技术有限责任公司	到样日期	2012 年 7 月 18 日		
样品数量	2 个	检验日期	自 2012 年 7 月 20 日 至 2012 年 8 月 15 日		
样品状态	完好				
检验依据	GB 16806-2006				
检验项目	全项				
检 验 结 论	我中心按国家标准 GB 16806-2006《消防联动控制系统》的要求，对北京核中警消防技术有限责任公司生产的 HJ9508A 型输入/输出模块样品进行了型式试验。 HJ9508A 型输入/输出模块样品满足 GB 16806-2006《消防联动控制系统》的要求，经检验合格。 以下空白。  (检验专用章) 签发日期: 二〇一二年九月十日				
备 注					

批准: 刘华

审核: 谢锋

编制: 王少


国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

NqDz201201882

共 6 页 第 2 页

申请单位	北京核中警消防技术有限责任公司		
通信地址	北京市朝阳区十八里店乡十八里店村 2011 号		
法人代表	段高峰	邮政编码	100023
传 真	010-87303198	联系电话	010-87303866

产 品 照 片

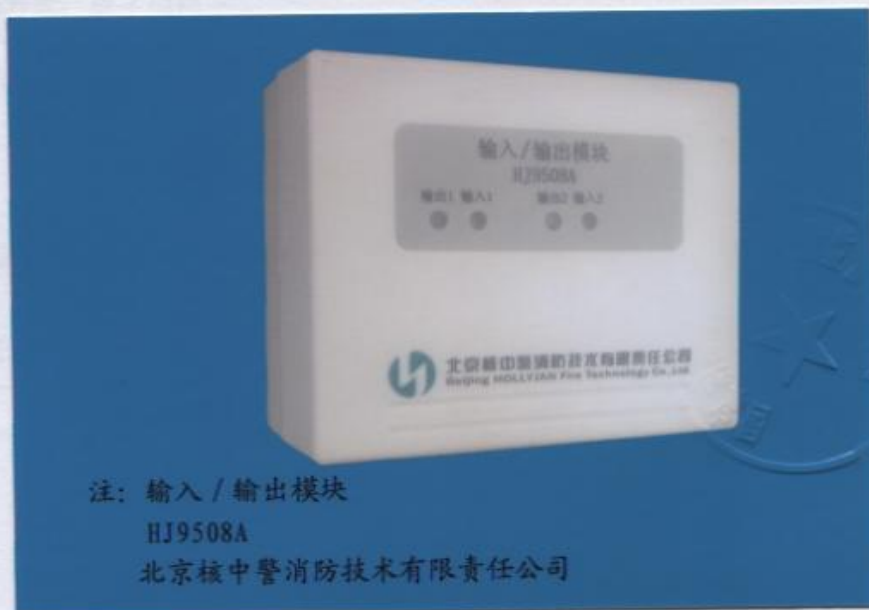

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

NoDz201201882

共 6 页 第 3 页

产品铭牌内容:

1. 产品名称: 输入/输出模块
2. 型号: HJ9508A
3. 执行标准号: GB 16806-2006
4. 制造商名称: 北京核中警消防技术有限责任公司
5. 产地: 北京市
6. 产品制造日期和产品编号

产品特性描述:

1. 外形尺寸为 $100\text{mm} \times 80\text{mm} \times 42\text{mm}$
2. 外壳材质为塑料
3. 具有两个输入动作指示灯, 正常监视状态时红色闪亮, 输入动作时红色常亮
具有两个输出动作指示灯, 正常监视状态时红色闪亮, 输出动作时红色常亮
4. 通过总线与火灾报警控制器(联动型)连接
5. 编码方式: 电子编码
6. 供电方式: 由火灾报警控制器(联动型)的总线供电
7. 与以下产品配接工作:

北京核中警消防技术有限责任公司生产的 JB-QB-HJ500A 型火灾报警控制器(联动型)

产品关键件描述:

电路板

PCB 版本号: 12500213

生产厂: 河北科成电路板有限公司

国家消防电子产品质量监督检验中心

输入/输出模块检验结果汇总表

申请单位：北京核中警消防技术有限责任公司
产品型号：HJ9508A

№: Dz201201882
共 6 页 第 4 页

序号	检 验 项 目	标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	5.1.5、4.1 7.1、7.2	满足标准要求。	合 格	
2	基本性能试验	5.10	功 能 正 常。	合 格	
3	绝缘电阻试验	5.13	大于 500M Ω 。	合 格	
4	射频电磁场辐射抗扰度 试验	5.16	功 能 正 常。	合 格	
5	射频场感应的传导骚扰 抗扰度试验	5.17	功 能 正 常。	合 格	
6	静电放电抗扰度试验	5.18	功 能 正 常。	合 格	
7	电快速瞬变脉冲群抗扰 度试验	5.19	功 能 正 常。	合 格	
8	浪涌（冲击）抗扰度试验	5.20	功 能 正 常。	合 格	
9	低温（运行）试验	5.23	功 能 正 常。	合 格	
10	恒定湿热（运行）试验	5.24	功 能 正 常。	合 格	
11	恒定湿热（耐久）试验	5.25	功 能 正 常。	合 格	
12	振动（正弦）（运行）试 验	5.26	功 能 正 常。	合 格	
以下空白。					

国家消防电子产品质量监督检验中心

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

NoDz201201882

共 6 页 第 5 页


射频电磁场辐射抗扰度试验测试场地、仪器设备及布置示意图

1、测试场地：3 米法半电波暗室

2、仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	2023B	合格
功率放大器	CBA9413B	合格
组合天线	CBL6140A	合格
转台控制器	CO 2000	合格

3、受试设备连接图：

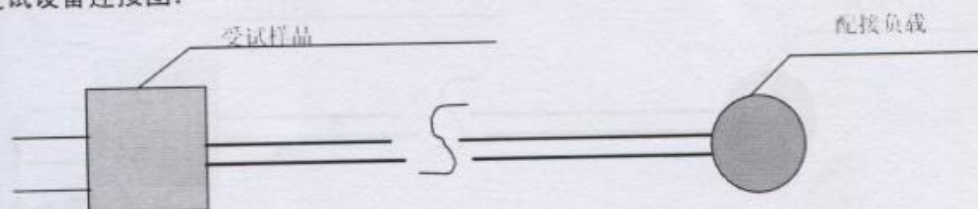

4、试验布置示意图：

