

No. Gn202100560G1



210021020465



(2020)国认监认字(062)号

检 验 报 告



认证委托人：北京核中警消防技术有限责任公司

产品型号名称：HJ-ZFJC-E5W-B/集中电源集中控制
型消防应急照明灯具

检 验 类 别：分型试验


应 急 管 理 部 天 津 消 防 研 究 所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心

应 急 管 理 部 天 津 消 防 研 究 所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心
检验报告


No. Gn202100560G1

共 5 页 第 1 页

产品名称	集中电源集中控制型消防应急照明灯具	型 号	HJ-ZFJC-E5W-B
认证委托人	北京核中警消防技术有限责任公司	检验类别	分型试验
生产者	北京核中警消防技术有限责任公司	生产日期	2021 年 1 月
生产企业	天津新亚精诚科技有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	1 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2021 年 1 月 19 日
检验依据	GB 17945-2010, CNCA-C18-03: 2020, CCCF-CCC-09		
检验项目	7.1.4、9、10、7.2.2、7.3、7.6、7.7、7.9、7.10、7.12、7.23、7.24、7.25		
检验结论	经按 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》, CNCA-C18-03: 2020《强制性产品认证实施规则 避难逃生产品》, CCCF-CCC-09《强制性产品认证实施细则 避难逃生产品 消防应急灯具和消防应急照明控制类产品》检验, 合格。 (以下空白) (检验检测专用章) 签发日期: 2021 年 1 月 12 日 检验检测专用章		
备注	主型报告见 Gn201909677 报告中符号“/”表示无内容, “—”表示不适用于该产品。 本报告替代 Gn202100560, 编号为 Gn202100560 的报告作废。 修改内容为第 1 页中主型报告编号。		

批准: 

审核: 

编制: 

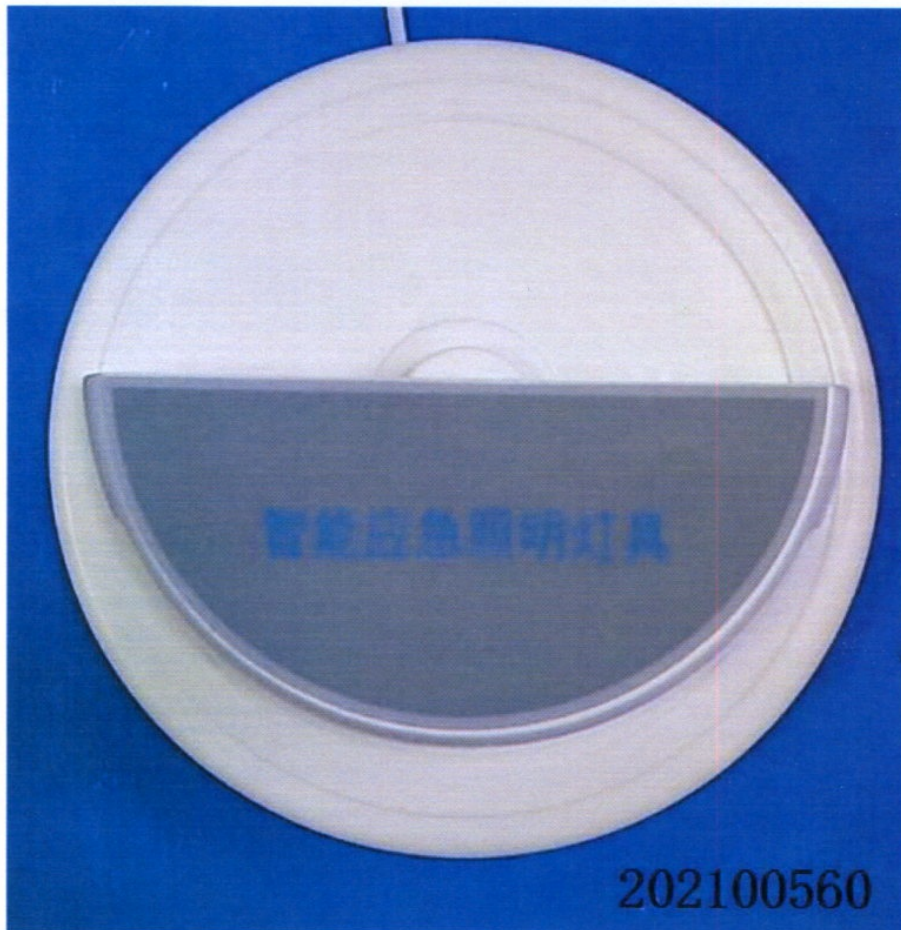
应 急 管 理 部 天 津 消 防 研 究 所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心
检验报告

No. Gn202100560G1

共 5 页 第 2 页

认证委托人	北京核中警消防技术有限责任公司		
通信地址	天津市津南区北闸口电子工业园区		
联系电话	/	传真	/

产品照片:



产品型号: HJ-ZFJC-E5W-B

天津消防研究所

应急管理部天津消防研究所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心
检验报告

No. Gn202100560G1

共 5 页 第 3 页

一、产品铭牌内容：

1. 产品名称：集中电源集中控制型消防应急照明灯具
2. 型号：HJ-ZFJC-E5W-B
3. 执行标准号：GB 17945—2010
4. 生产者：北京核中警消防技术有限责任公司
5. 生产企业：天津新亚精诚科技有限公司
6. 生产地址：天津市津南区北闸口电子工业园区
7. 外壳防护等级：IP30
8. 额定电源电压：DC24V
9. 应急工作时间：90min
10. 应急输出光通量：≥50lm
11. 使用光源名称和参数：LED DC3.0V 1W
12. 主电功耗：1W
13. 适宜于直接安装在普通可燃材料表面的标记：有
1. 制造日期及产品编号：有

二、产品特性描述：

1. 应急控制方式：集中控制型
2. 应急供电形式：集中电源型
3. 工作方式：持续型
4. 分型产品与主型产品差异：外形尺寸、主电功耗、安装方式不同
5. 与以下产品配接工作：天津新亚精诚科技有限公司生产的应急照明控制器、应急照明集中电源。（认证委托人：北京核中警消防技术有限责任公司，生产者：北京核中警消防技术有限责任公司）

三、产品关键件描述：

LED 光源规格：DC3.0V 1W
LED 光源型号：E2835UW22
生产者名称：木林森股份有限公司

一致性检查结论：符合

应急管理部天津消防研究所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心
检验结果汇总

生产企业：天津新亚精诚科技有限公司
 产品型号：HJ-ZFJC-E5W-B

No. Gn202100560G1
 共 5 页 第 4 页

序号	检验项目	标准条款号	检验结果	结论	备注
1	试验前检查	7.1.4	满足标准要求	合格	/
2	基本功能试验	7.2.2	主电状态转入应急状态的光通量 (lm)： 1#71.2 放电 80min 后的光通量 (lm)： 1#69.4 试样断开光源或光源不符合要求，充电 24h、放电 80min，内部元件表面最高温度 (℃)： 1#45.7 其余功能符合标准要求。	合格	/
3	充、放电试验	7.3	—	—	/
4	转换电压试验	7.6	—	—	/
5	充、放电耐久试验	7.7	—	—	/
6	接地电阻试验	7.9	—	—	/
7	耐压试验	7.10	满足标准要求	合格	/
8	低温试验	7.12	试验后，1#试样主电状态转入应急状态的光通量 (lm)：69.6	合格	/
9	外壳防护等级试验	7.23	试样的外壳防护等级为 IP30	合格	/
10	表面耐磨性能试验	7.24	—	—	/
11	抗冲击试验	7.25	—	—	/

天津消防研究所 盖章。

应急管理部天津消防研究所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心
检验结果汇总

生产企业：天津新亚精诚科技有限公司
产品型号：HJ-ZFJC-E5W-B

No. Gn202100560G1
共 5 页 第 5 页

序号	检验项目	标准条款号	检验结果	结论	备注
12	标志	9	满足标准要求	合格	/
13	使用说明书	10	满足标准要求	合格	/
		本页以下空白			

