



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 2016081801000145

认证委托人: 北京核中警消防技术有限责任公司

地址: 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲 13 号 9 幢 2 层 201

生产者: 北京核中警消防技术有限责任公司 (H000012)

地址: 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲 13 号 9 幢 2 层 201

生产企业: 北京核中警消防技术有限责任公司

地址: 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲 13 号 9 幢 2 层 201

产品名称: 手动火灾报警按钮

认证单元: J-SAP-M-HJ9502

内含: J-SAP-M-HJ9502 (主型)

产品认证实施规则: CNCA-C18-01: 2020

产品认证实施细则: CCCF-CCC-03

产品标准: GB 19880-2005

上述产品符合强制性认证实施规则 CNCA-C18-01: 2020、强制性产品认证实施细则 CCCF-CCC-03 的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2016-03-07

发(换)证日期: 2021 年 03 月 07 日 有效期至: 2026 年 03 月 06 日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

A 0330754



2014000170Z



(2014)国认监认字(001)号



No: Dz201610120

中国认可
国际互认
检测

TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认证委托人: 北京核中警消防技术有限责任公司

产品型号名称: J-SAP-M-HJ9502 型手动火灾报警按钮

检 验 类 别: 型 式 试 验

国家消防电子产品质量监督检验中心



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201610120

共 11 页 第 1 页

产品名称	手动火灾报警按钮	型 号	J-SAP-M-HJ9502
认证委托人	北京核中警消防技术有限责任公司	检验类别	型式试验
生 产 者	北京核中警消防技术有限责任公司	生产日期	2015 年 9 月
生产企业	北京核中警消防技术有限责任公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	12 只	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2015 年 12 月 9 日
检验依据	GB 19880-2005 《手动火灾报警按钮》 CNCA-C18-01: 2014 《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》 CCCF-HZBJ-01 《强制性产品认证实施细则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	全项		
检 验 结 论	经检验, 所检验项目符合 GB 19880-2005 《手动火灾报警按钮》要求, 按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  签发日期: 2016 年 1 月 27 日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容, “—”表示不适用于该产品。		

批准:

刘军华

审核:

刘军华

编制:

刘军华

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№: Dz201610120

共 11 页 第 2 页

认证委托人	北京核中警消防技术有限责任公司		
通信地址	北京市朝阳区十八里店乡十八里店村 2011 号		
联系电话	010-87303055	传 真	010-87303198

产 品 照 片



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201610120

共 11 页 第 3 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 手动火灾报警按钮
- 2) 型号: J-SAP-M-HJ9502
- 3) 执行标准号: GB 19880-2005
- 4) 生产者: 北京核中警消防技术有限责任公司
- 5) 生产企业: 北京核中警消防技术有限责任公司
- 6) 生产地址: 北京市朝阳区十八里店乡十八里店村 2011 号
- 7) 主要技术参数: 工作电压: DC15V~DC26V; 工作电流: $\leq 0.4\text{mA}$
- 8) 接线端子标注: 有
- 9) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸为 $85\text{mm} \times 85\text{mm} \times 42\text{mm}$;
- 2) 外壳材质为塑料;
- 3) 编码方式: 电子编码;
- 4) 使用环境: 户内型;
- 5) 从正常监视状态进入报警状态通过“移位启动零件”完成;
- 6) 启动零件为可重复使用型, 报警状态复位仅能通过使用工具复位启动零件完成;
- 7) 具有一个火灾报警确认灯, 正常监视状态时红色闪亮, 火灾报警状态时红色常亮;
- 8) 与以下产品配接工作:
北京核中警消防技术有限责任公司生产的 JB-QB-HJ500A 型火灾报警控制器 (联动型)。

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201610120

共 11 页 第 4 页

三、产品关键件描述:

1) 触点

型号: PB22E08

生产者: 温州港源电子有限公司

2) 启动零件

生产者: 慈溪盛安电子有限公司

3) 主芯片 (CPU)

型号: MCV14A-I/SL

生产者: Microchip Technology Inc. (美国)

一致性检查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：北京核中警消防技术有限责任公司
产品型号：J-SAP-M-HJ9502

№: Dz201610120
共 11 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	GB 19880-2005 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	4.1.7	满足标准要求。	合 格	/
2	动作性能试验	4.2	满足标准要求。	合 格	/
3	电源参数波动试验	4.6	满足标准要求。	合 格	/
4	高温（运行）试验	4.7	满足标准要求。	合 格	/
5	高温（耐久）试验	4.8	—	—	户内型
6	低温（运行）试验	4.9	满足标准要求。	合 格	/
7	交变湿热（运行）试验	4.10	满足标准要求。	合 格	/
8	恒定湿热（耐久）试验	4.11	满足标准要求。	合 格	/
9	SO ₂ 腐蚀（耐久）试验	4.12	满足标准要求。	合 格	/
10	冲击（运行）试验	4.13	满足标准要求。	合 格	/
11	碰撞（运行）试验	4.14	满足标准要求。	合 格	/
12	振动（正弦）（运行）试验	4.15	满足标准要求。	合 格	/
13	振动（正弦）（耐久）试验	4.16	满足标准要求。	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：北京核中警消防技术有限责任公司
产品型号：J-SAP-M-HJ9502

№: Dz201610120
共 11 页 第 6 页

序号	检 验 项 目	GB 19880-2005 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
14	静电放电抗扰度试验	4.17	满足标准要求。	合 格	/
15	射频电磁场辐射抗扰度试验	4.18	满足标准要求。	合 格	/
16	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	4.19	满足标准要求。	合 格	/
17	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	4.20	满足标准要求。	合 格	/
18	浪涌（冲击）抗扰度试验	4.21	满足标准要求。	合 格	/
19	雨淋试验	4.22	—	—	户内型
以下空白。					

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

№: Dz201610120

共 11 页 第 7 页


静电放电抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 试验室


2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	NSG435	合格

3) 受试设备连接图

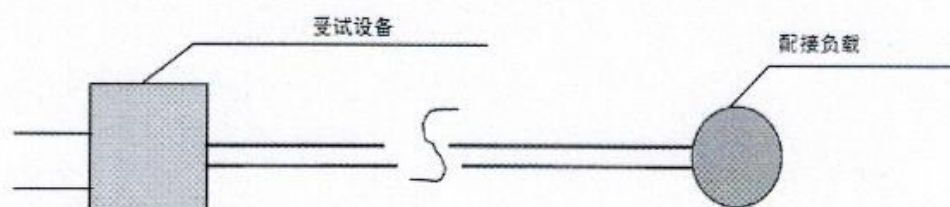

4) 试验布置示意图

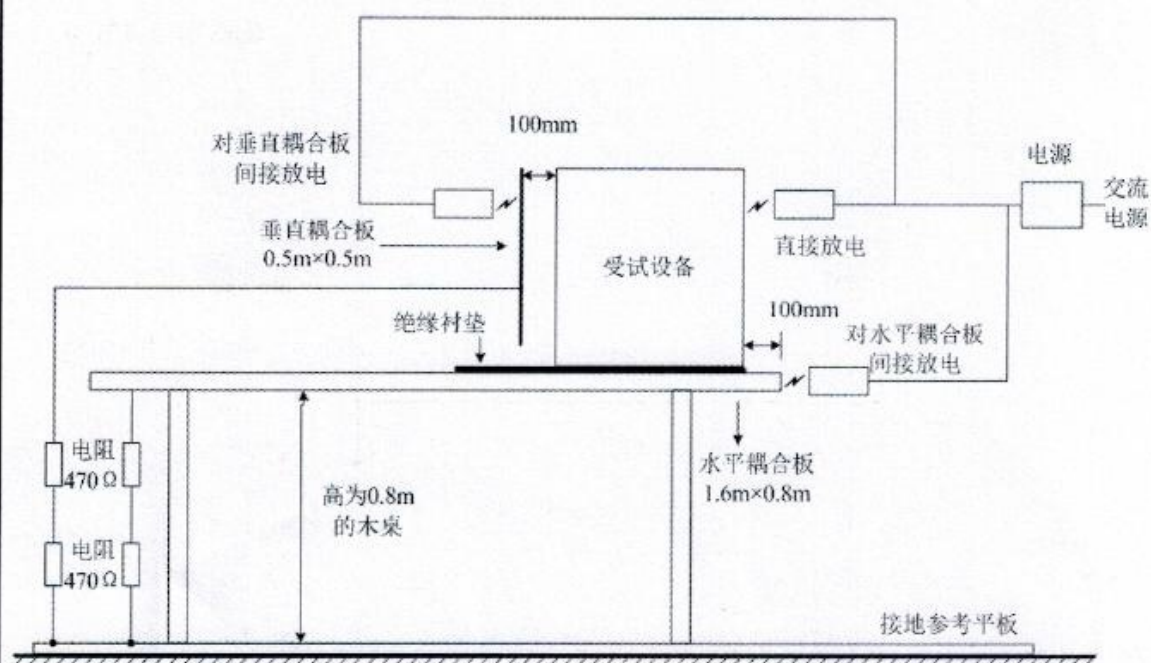

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

№: Dz201610120


共 11 页 第 8 页

射频电磁场辐射抗扰度试验布置示意图


- 1) 测试场地: 3 米法半电波暗室
- 2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合格
功率放大器	CBA1G-250	合格
组合天线	AM9144	合格
转台控制器	CO 2000	合格

- 3) 受试设备连接图

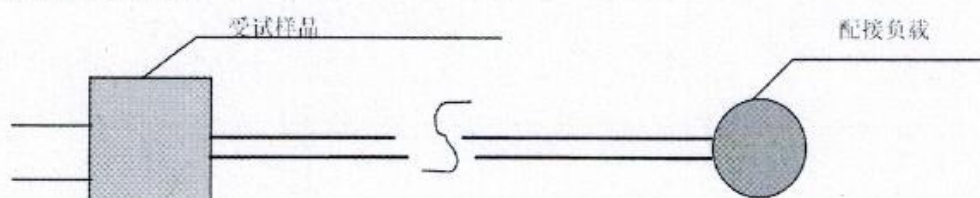

- 4) 试验布置示意图

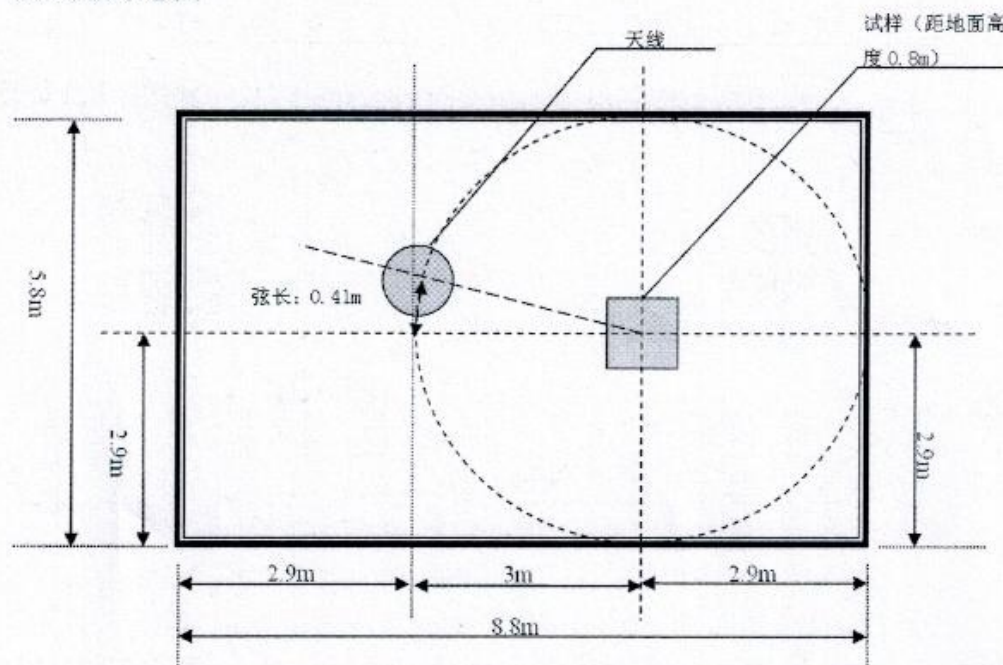

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

№: Dz201610120

共 11 页 第 9 页


射频场感应的传导骚扰抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 电磁屏蔽室


2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	2023B	合格
功率放大器	CBA9450	合格
电磁注入钳	KEMZ801	合格
耦合去耦网络	CDN M016	合格

3) 受试设备连接图

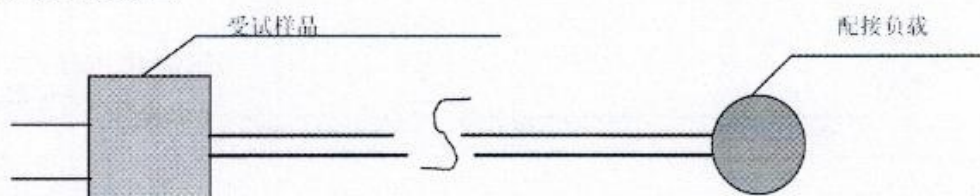

4) 试验布置示意图

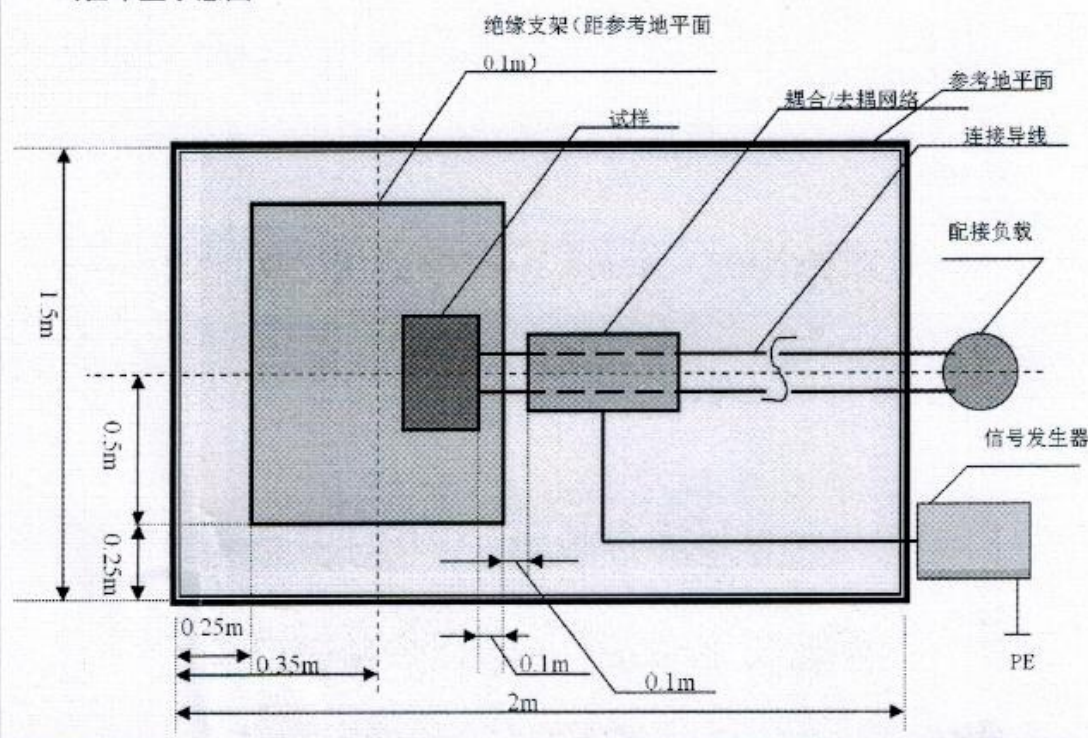

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№: Dz201610120

共 11 页 第 10 页


电快速瞬变脉冲群抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 试验室


2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
三相电瞬变试验装置	NSG3060	合格

3) 受试设备连接图:

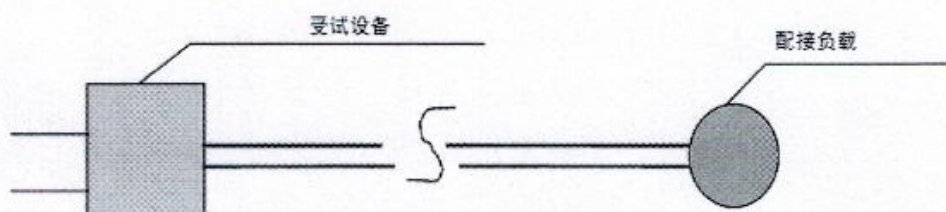

4) 试验布置示意图:

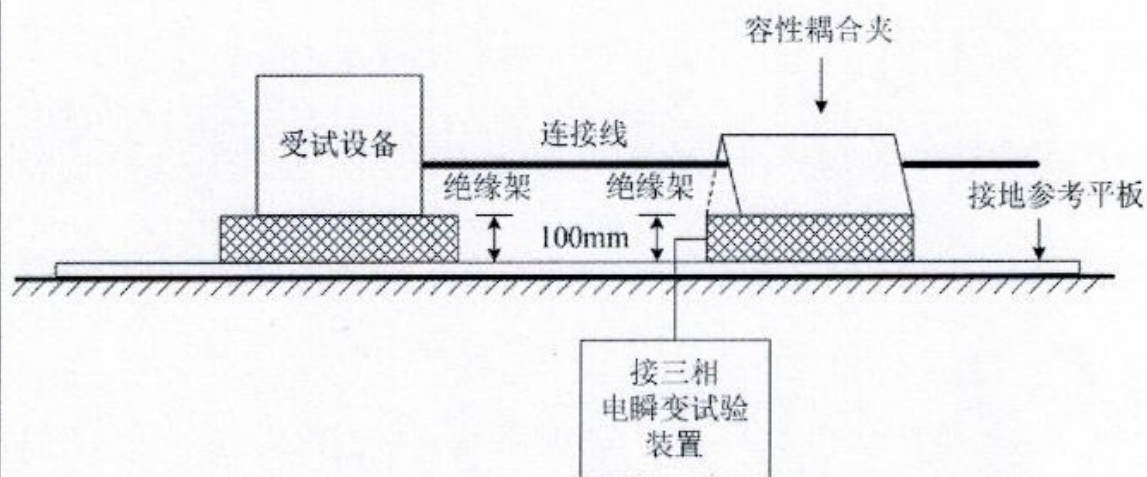

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№: Dz201610120


共 11 页 第 11 页

浪涌（冲击）抗扰度试验布置示意图

- 1) 测试场地: 试验室
- 2) 仪器设备

设备名称	设备型号	校准状态
浪涌发生器	NSG2050/CDN117	合格

- 3) 受试设备连接图

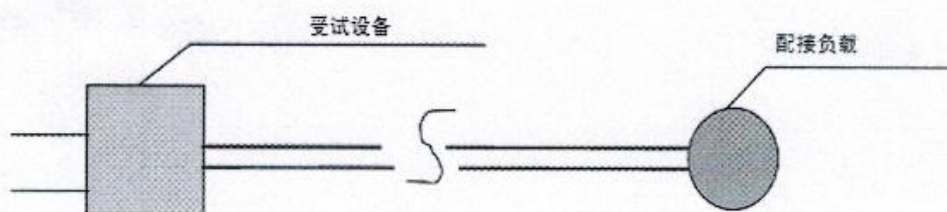

- 4) 试验布置示意图

